



Розріз 3-3.
1:25

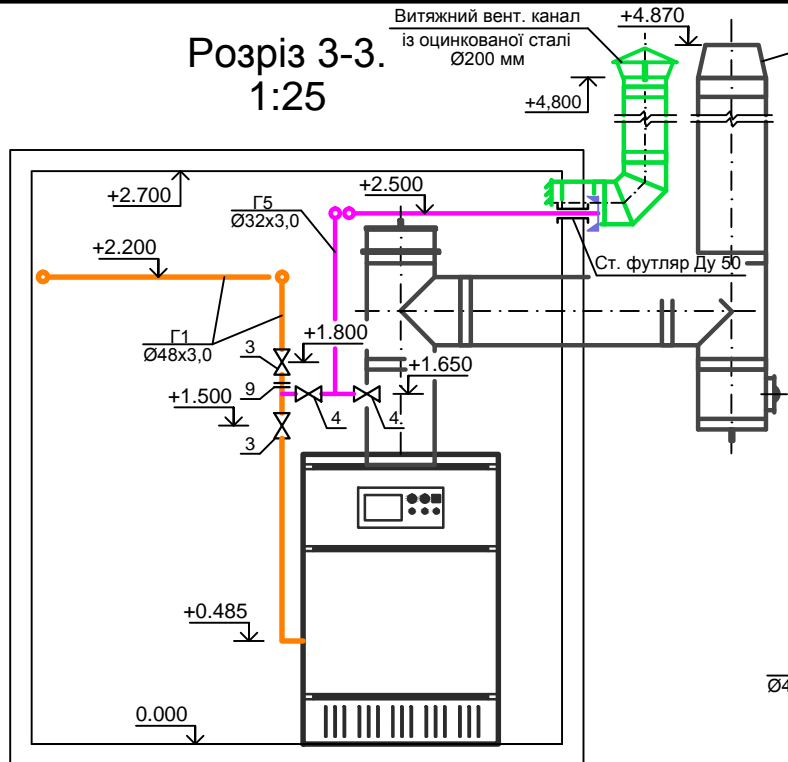

Димовий канал
із оцинкованої сталі
утеплений Ø320/250 мм


АксонOMETрична схема

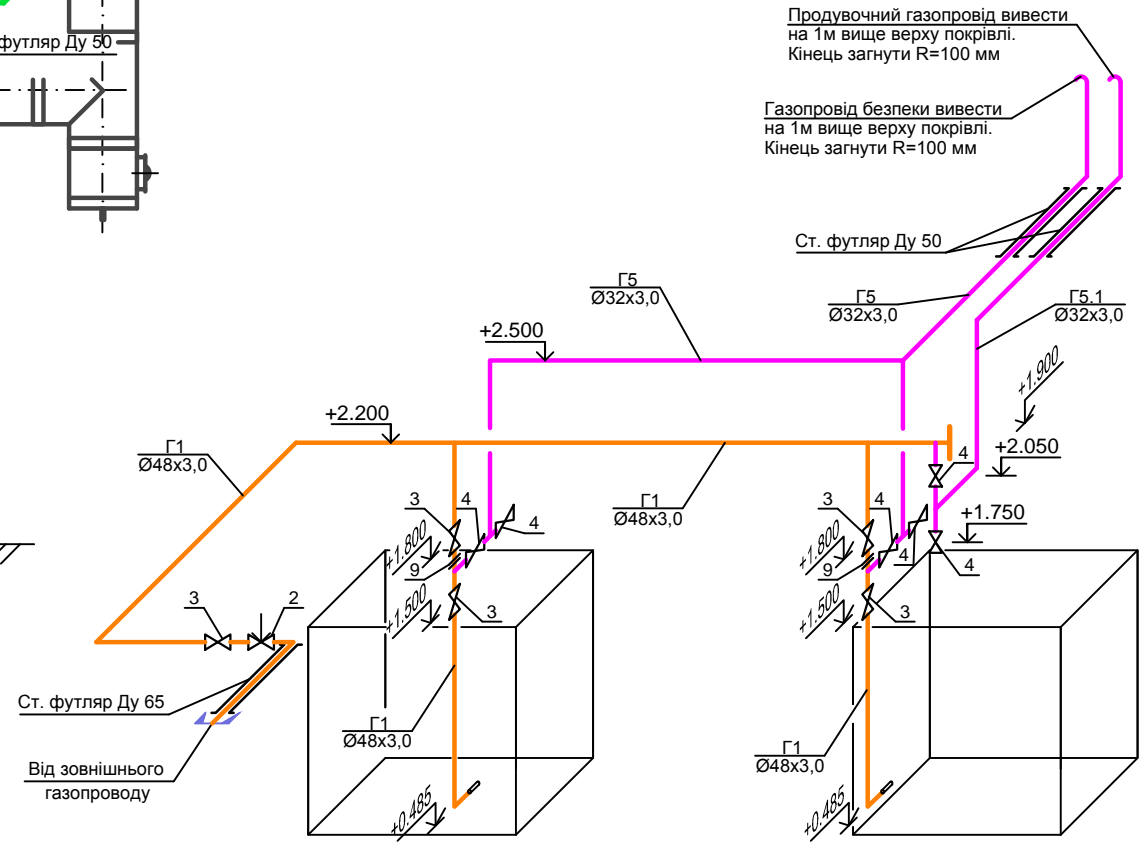

Продувочний газопровід вивести
на 1м вище верху покрівлі.
Кінець загнути R=100 мм

Газопровід безпеки вивести
на 1м вище верху покрівлі.
Кінець загнути R=100 мм

Розріз 4-4.
1:25

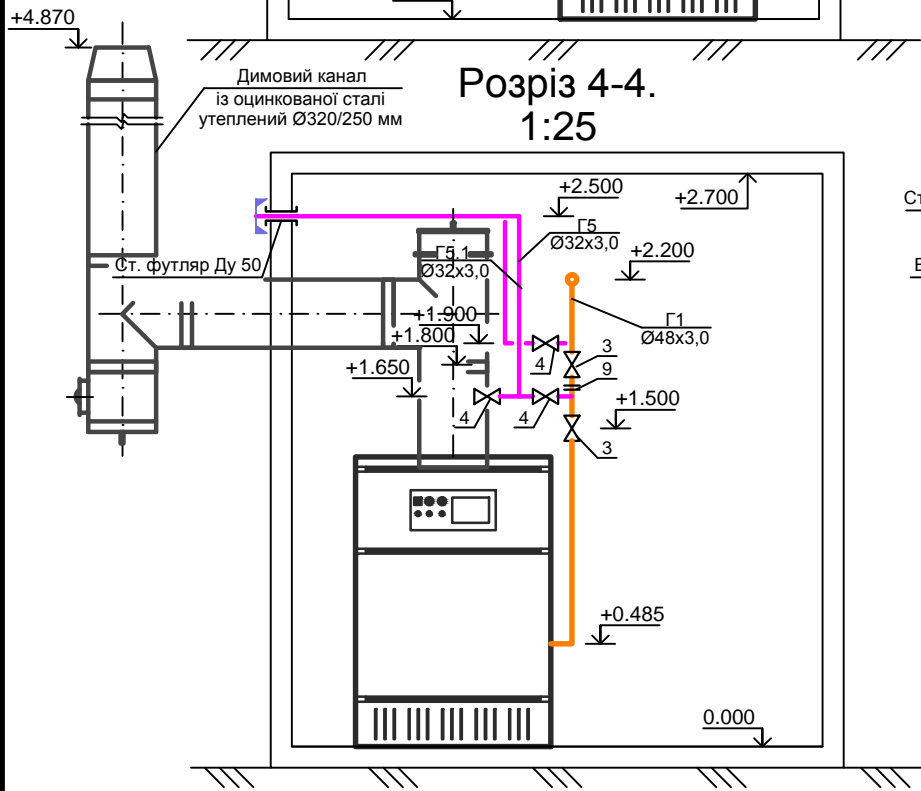

Димовий канал
із оцинкованої сталі
утеплений Ø320/250 мм

Інв. N ориг. Підпис і дата Замість інв. N

| | | | | | | | | |
|------------|--------|------|-------|-------|------|---|-------|---------|
| Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підп. | Дата | Газопостачання внутрішнє | | |
| | | | | | | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| ГП | | | | | | РП | | |
| Розроб. | | | | | |  | | |
| Перевір. | | | | | | | | |
| Норм.конт. | | | | | | | | |